

Relatório Técnico - Pitometria

Rio Branco-Acre, 11 de maio de 2023.

Ao Senhor
Antonio Lima Rodrigues - Diretor Técnico
Assunto: Informações técnicas relativas à falta de água.


Atendendo ao ofício de nº SMCC-OFI-2023/01195 com o anexo das indicações do gabinete da vereadora Elzinha Mendonça de nº 482-497-498-499-500-501/2023, referente a falta d'água nas seguintes ruas: Rua Formosa, Rua Nª Senhora de Fátima, Rua Altamira, Rua Marivan de Oliveira, Rua Londrina e Rua Ouro Verde, fomos até as localidades e em conversa com moradores e aferição das pressões, constatamos que não cai água nas ruas a muito anos, ressalto que a rua Altamira é a única que recebe água com uma pressão de 1 MCA, conforme fotos em anexo.

Atenciosamente,


Wilson Vilela
Setor de Pitometria




Rua Londrina, Nova Estação

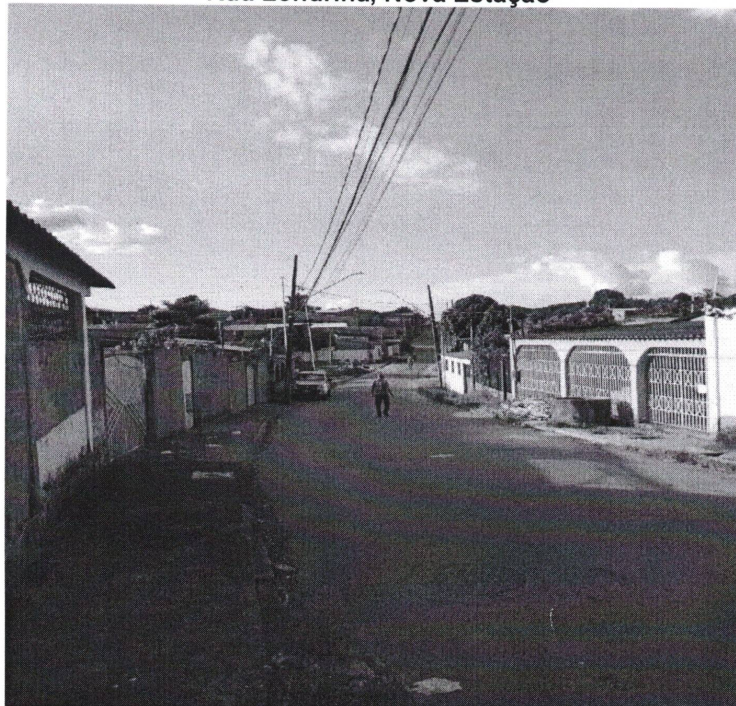


Rua Ouro Verde nº 123, Nova Estação




Rua Formosa nº 519, Nova Estação

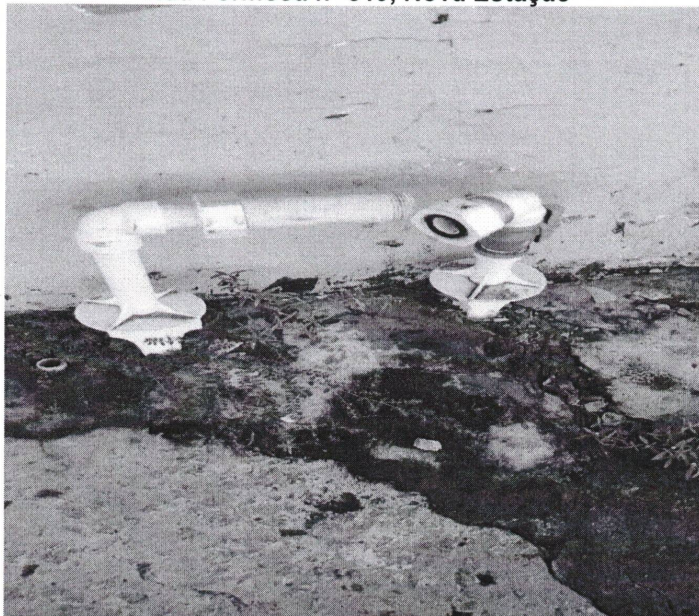

Rua Marivan de Oliveira, Nova Estação

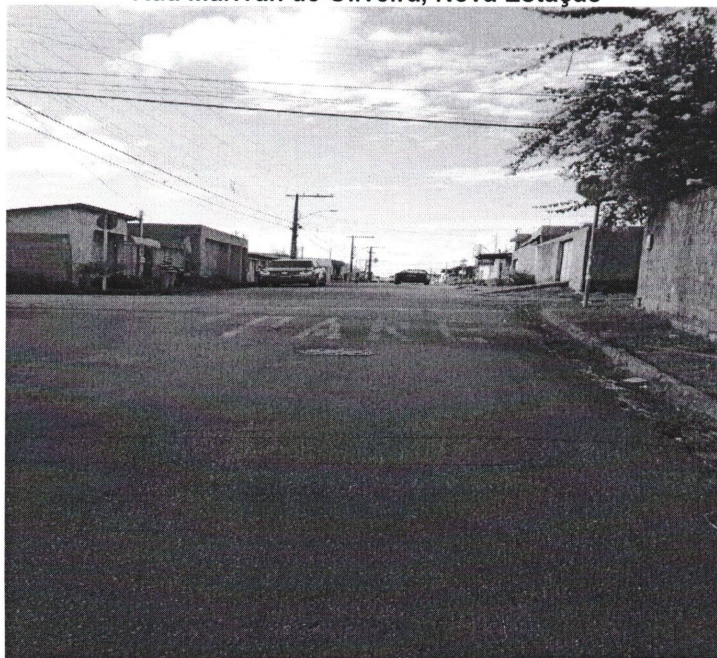

Rua nº Senhora de Fátima, Nova Estação

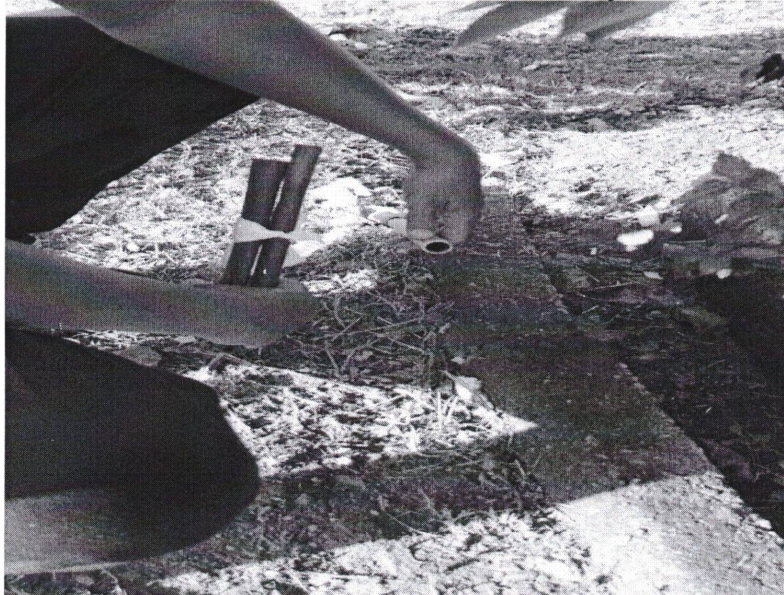

Rua Altamira nº 44, Nova Estação

